

Operation level	MI 592
Communication operation level	MV 793
Operation active	BI 1
Low speed operation active	BI 3
High speed operation active	BI 4
Damper operation active	BI 2
Triggered alarm #1	AI 604
A-alarm active	BI 13
B-alarm active	BI 14
Alarm reset	BV 1

EA AHU filter pressure level	AI 29
EA AHU filter pressure alarm limit	AI 30

EA Temperature	AI 66
EA/Room temperature set point	AV 135
SA min temp set point	AV 136
SA max temp set point	AV 137

EA Duct pressure	AI 10
EA low speed pressure set point	AV 20
EA high speed pressure set point	AV 22

SA Duct pressure	AI 8
SA low speed pressure set point	AV 19
SA high speed pressure set point	AV 21


EA Air flow	AI 6
EA Fan level	AI 38
EA low speed air flow set point	AV 4
EA high speed air flow set point	AV 6

SA Temperature	AI 64
SA temperature set point	AV 132
ERS 1 diff	AV 118

Outdoor temperature	AI 73
---------------------	-------

SA AHU filter pressure level	AI 27
SA AHU filter pressure alarm limit	AI 28

Heat exchanger regulator level	AI 91
--------------------------------	-------

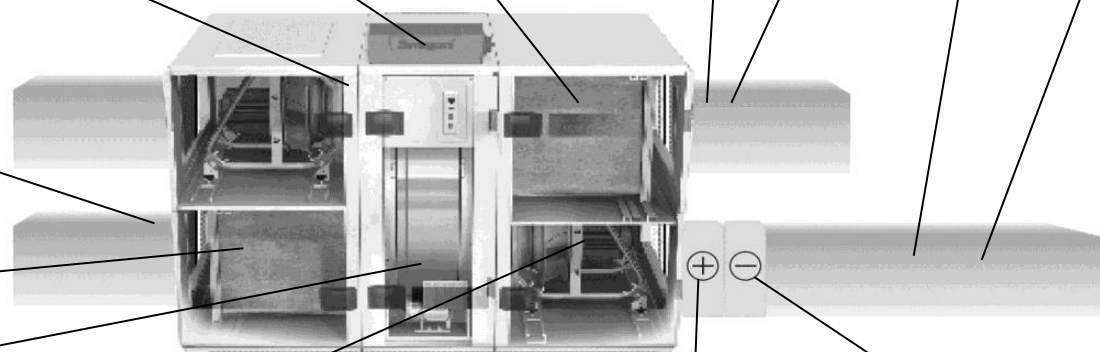

SA Air flow	AI 4
SA Fan level	AI 37
SA low speed air flow set point	AV 3
SA high speed air flow set point	AV 5

Reheat regulator level	AI 94
Re-heat output	BI 38
Re-heat anti frost temp/overheat i	AI 153

Cool regulator level	AI 101
Cool output 1	BI 43
Cool output 2	BI 44